DIAGRAMA DE DURACION DE CARGAS
DIAGRAMA INTEGRAL DE ENERGIA
VERANO 1951
(Enero - Febrero - Marzo)

Carga medida en Central Batlle y Ordoñez y Sub-estación Norte, lado 31,5 kV. Carga máxima 128 M.W.

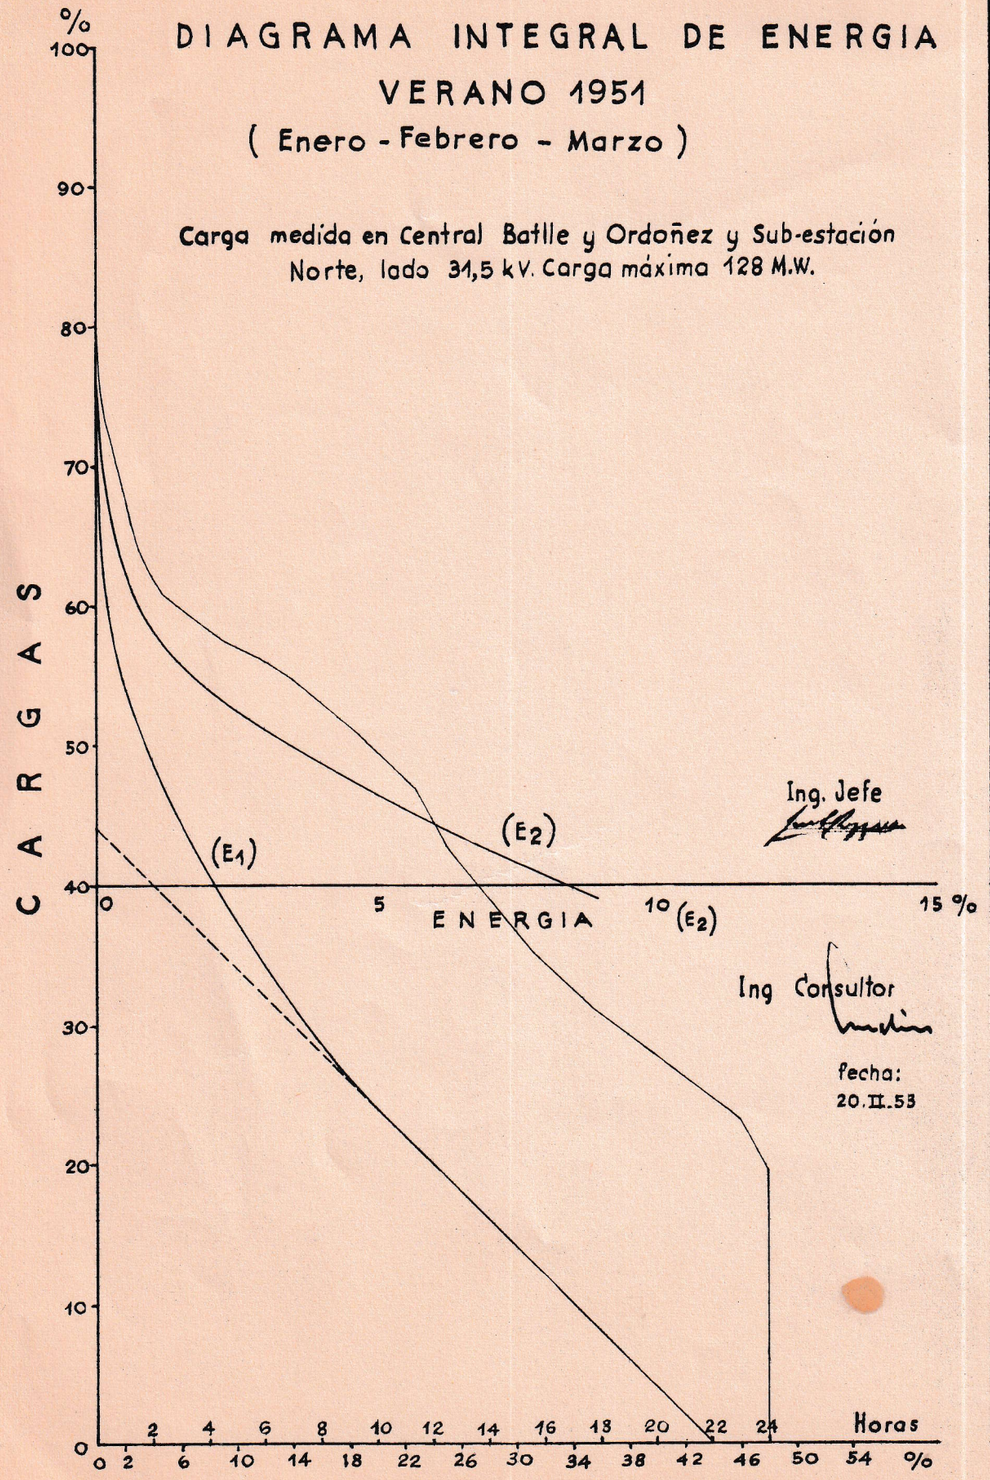

Ing. Jefe

Ing Consultor

fecha:
20.II.53

5472 - A-cc-C

DIAGRAMA DE DURACION DE CARGAS
DIAGRAMA INTEGRAL DE ENERGIA
OTOÑO 1951
(Abril - Mayo - Junio)

Carga medida en Central Batlle y Ordoñez y Sub-estación Norte, lado 31,5 kV. Carga máxima 128 M.W.

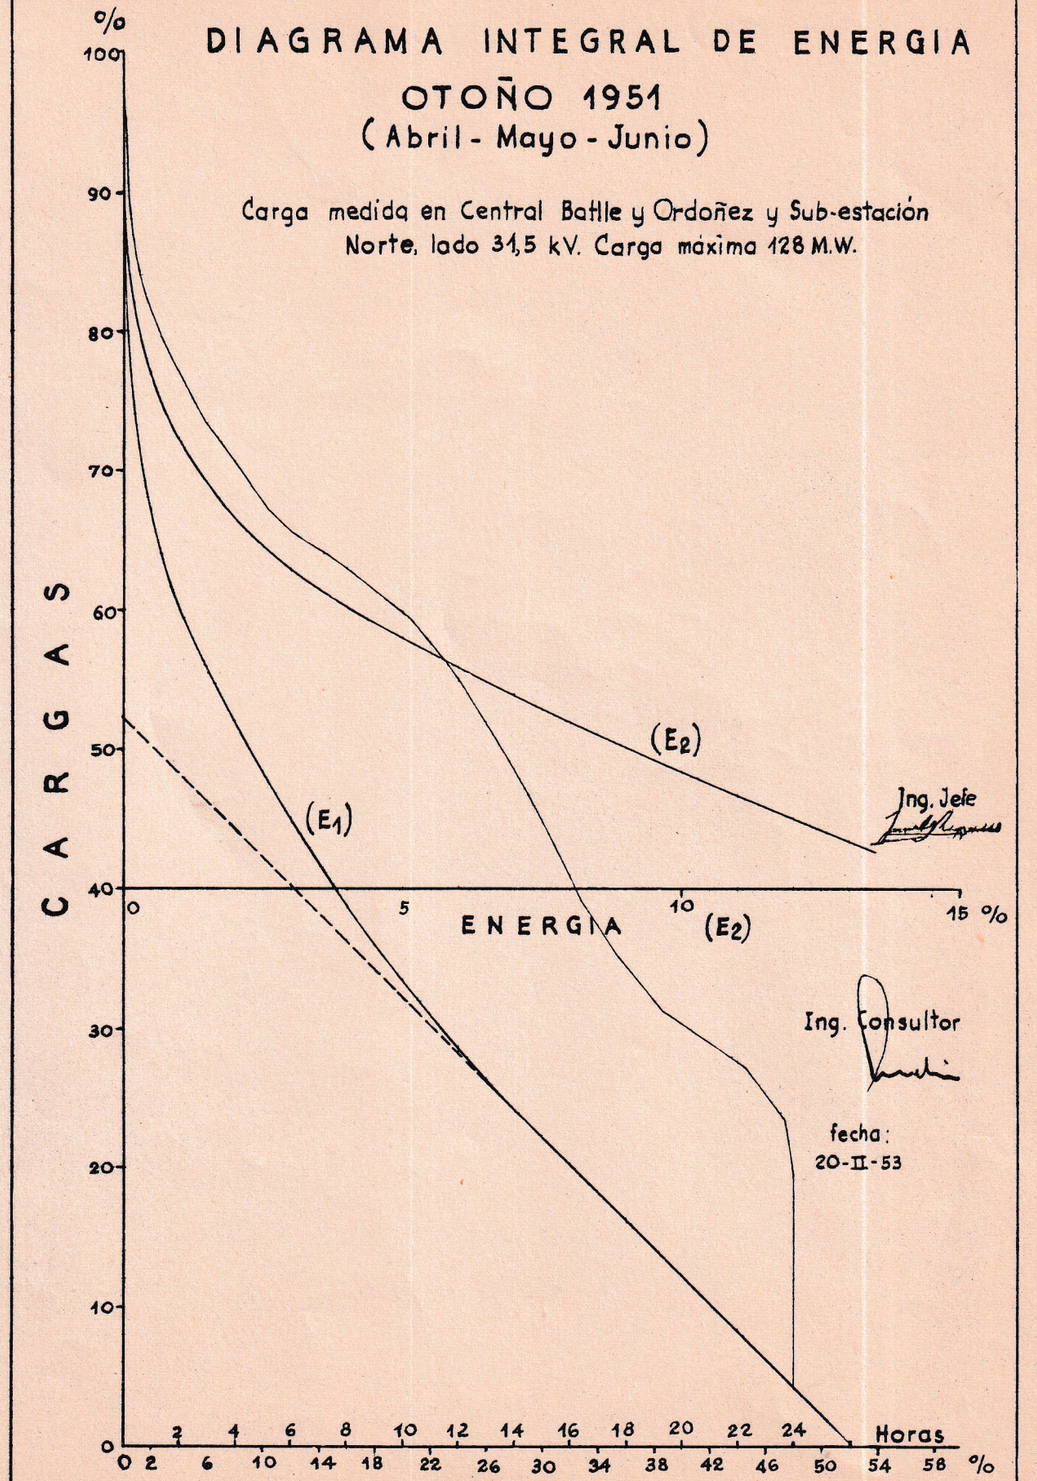

Ing. Jefe

Ing. Consultor

fecha:
20-II-53

5473 - A-cc-C

COLOMBINO